


■ 概 要

スピーカ回線の複数化により、回線短絡事故が生じたとき他方の回線により非常放送を継続し、火災階への情報伝達を確保するための装置で、非常放送設備委員会のスピーカ回路分割装置に関する技術基準を満たしています。


■ 仕 様

回 路 分 割 数	最大3回路
1 分 割 回 路 最 大 W 数	91W
3 分 割 回 路 最 大 総 W 数	150W
端 子 台	M4ねじ端子 バリア間ピッチ8.8mm
仕 上	表面処理鋼板 ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)メラミン焼付塗装
寸 法	150(W)×260(H)×70.2(D)mm
質 量	1.4kg
適 合 ヒ ュ ー ス	P4型警報ヒューズ…3(別売)

■ 外 観 図

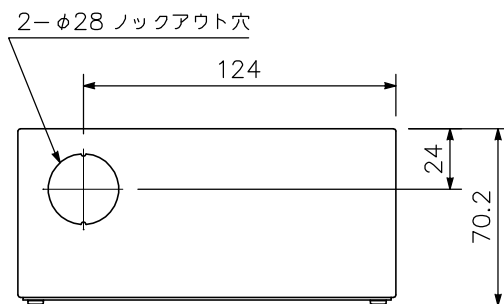

上面図

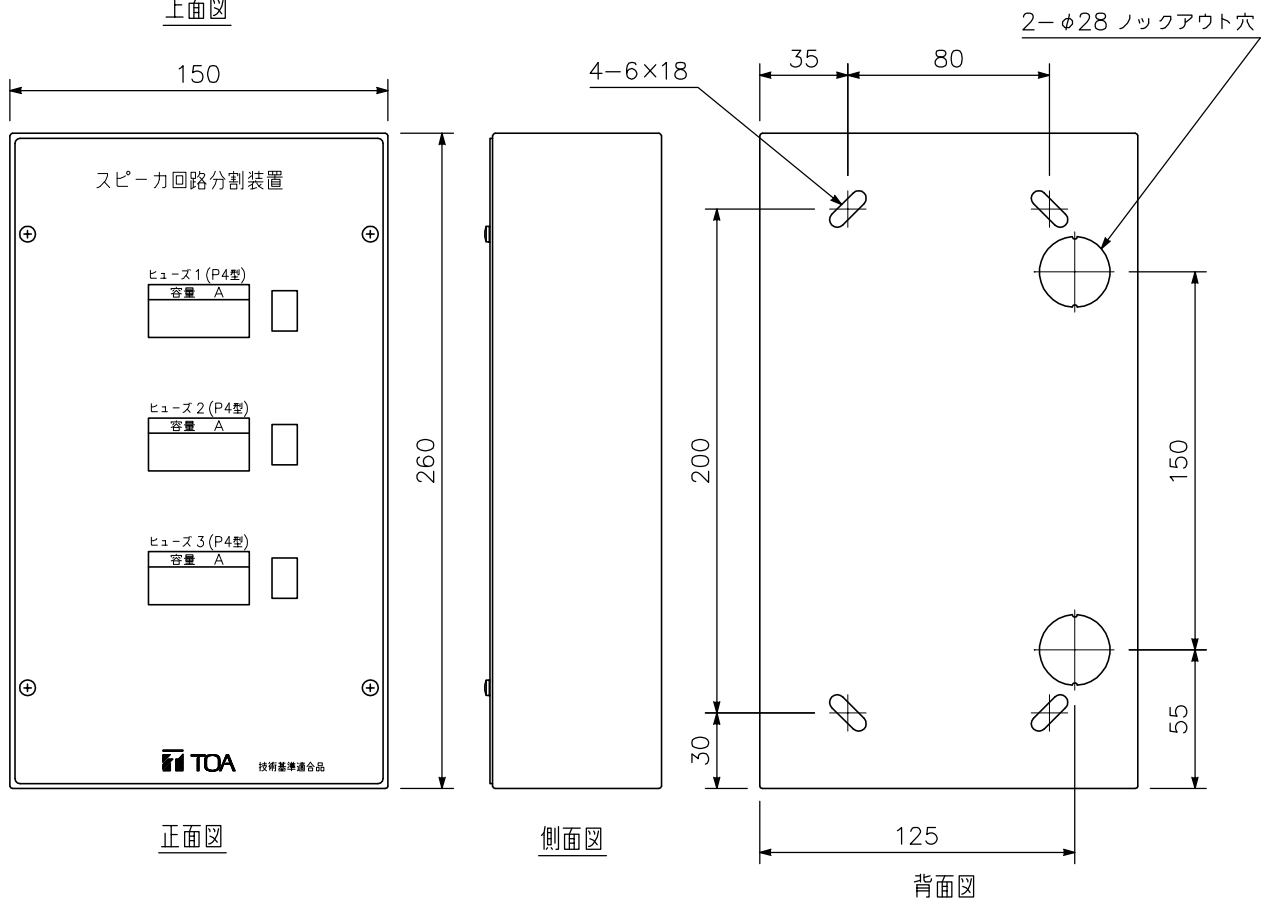

正面図

側面図

単位：mm 縮尺：1/3